



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307670887

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
漏电断路器  
RDB3HLE-63, RDB3NLE-63; 详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 05 日 有效期至: 2029 年 08 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307670887

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDB3HLE-63, RDB3NLE-63

Uimp: 6kV;

Ui: 400V;

Ue: AC230V (1P+N (1 个保护极, N 极常通), 2P), AC400V (3P, 3P+N (3 个保护极, N 极常通), 4P);

In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣特性: C 型, D 型;

I $\Delta$ n: 30mA;

额定剩余动作类型: AC 型; 电子式;

I $\Delta$ m: 630A;


Ics: 6000A (RDB3NLE-63), 7500A (RDB3HLE-63);

Icn: 6000A (RDB3NLE-63), 10000A (RDB3HLE-63);

极数: 1P+N (1 个保护极, N 极常通), 2P, 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极常通), 4P;

1P+N (1 个保护极, N 极常通), 3P+N (3 个保护极, N 极常通)不适用于隔离, 其余极数适用于隔离

型号解释:

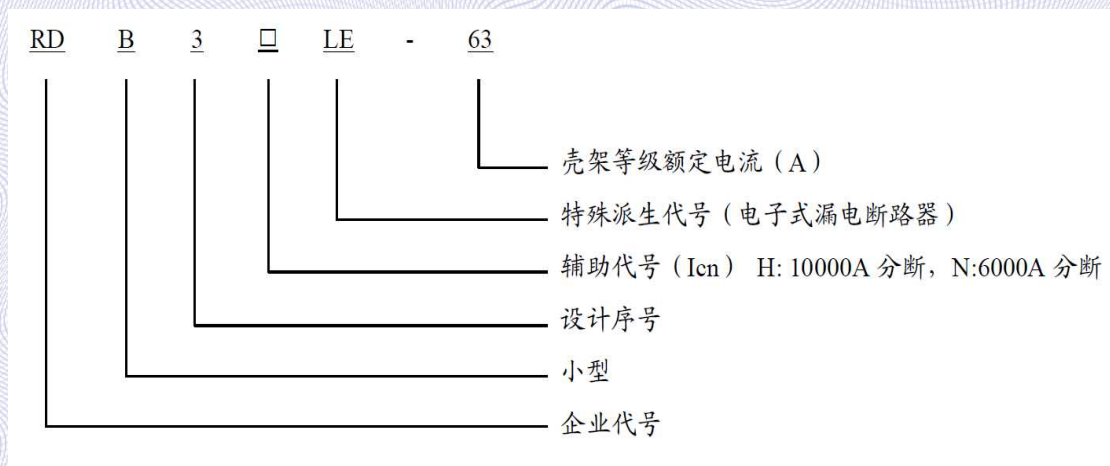

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司