



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697052

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
剩余电流保护断路器  
RDM1EL-400□、RDM1EL-630□；详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697052

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM1EL-400□、RDM1EL-630□

Ue: AC400V; Ui: 800V; Uimp:8kV;过电流脱扣器类型: 电子式; In: 400A(160A~400A)可调、630A(250A~630A)可调; Ics: L型: 36kA、M型: 50kA、H型: 65kA; Icu: L型: 50kA、M型: 65kA、H型: 85kA; Icw: 10kA/1s; 选择性类别 : B类; 额定剩余动作类型: AC型; 漏电脱扣器类型: 电子式; IΔn: 50mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA (分档调节); IΔm: 25%Icu; 延时型 (Δt: 0.1s/0.2s/0.3s); 极数: 3P+N (3个保护极, N极不可开闭)、4P (3个保护极, N极可开闭), 3P+N 不适用于隔离, 4P 适用于隔离。 辅助触头: 2NC2NO; Ith: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV; 使用类别: AC-15: 0.4A/400V; DC-13:0.15A/220V.

型号的解释:

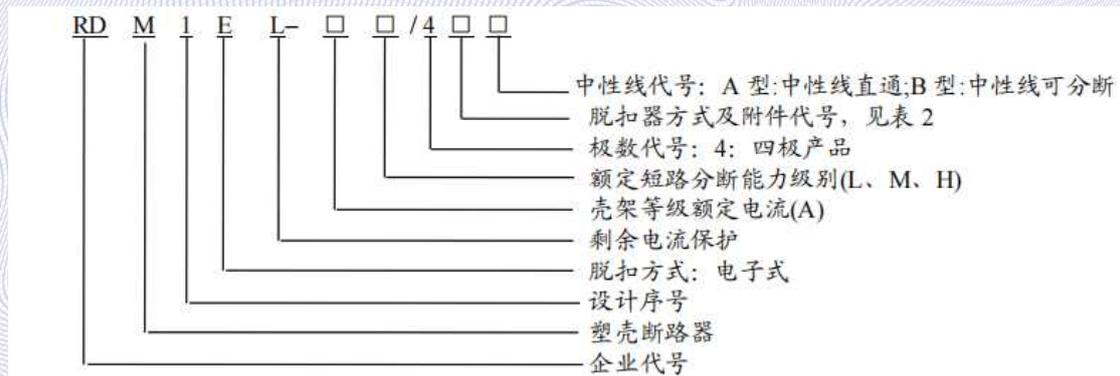


表 2 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	分励脱扣器	一组辅助触头	分励脱扣器辅助触头
过电流脱扣器方式	代号			
电子式脱扣器	400	410	420	440

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司