



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697051

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM1EL-800□；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697051

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM1EL-800□ Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp:8kV;过电流脱扣器类型: 电子式; In: 800A(320A~800A 可调); Ics: L 型: 36kA、M 型: 50kA、H 型: 65kA; Icu: L 型: 50kA、M 型: 65kA、H 型: 85kA; Icw: 10kA/1s;IΔm: 25%Icu; IΔn: 50mA/100mA/200mA/300mA /500mA/800mA /1000mA (分档调节/AC 型); Δt:0.1s/0.2s/0.3s; 延时型(分级调节)选择性类别 : B 类; 极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭)、4P (3 个保护极, N 极可开闭), 3P+N 不适用于隔离, 4P 适用于隔离, 辅助触头: 2NC2NO; Ith: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV; 使用类别: AC-15: 0.4A/400V; DC-13:0.15A/220V

型号解释:

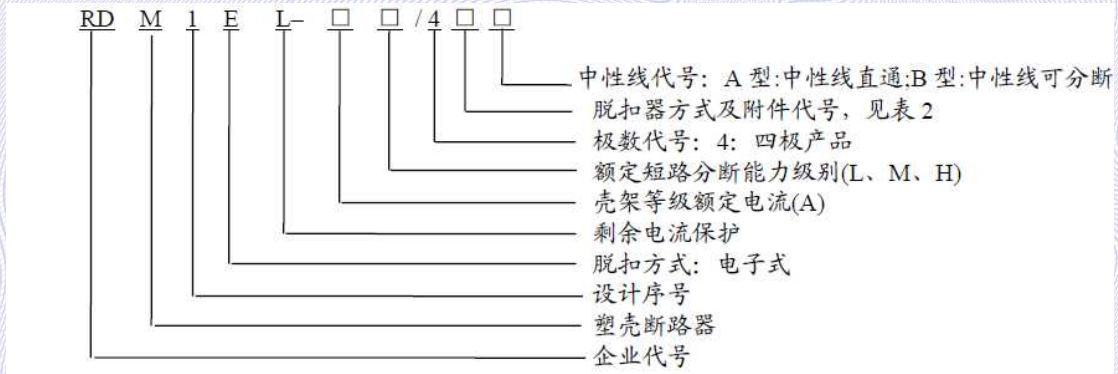


表 2 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	分励脱扣器	一组辅助触头	分励脱扣器辅助触头
过电流脱扣器方式	代号			
电子式脱扣器	400	410	420	440

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司