



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697056

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
RDW8HU-4000、RDW8DC-4000；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307697056

证书附页: 第 1 页 共 1 页

RDW8HU-4000、RDW8DC-4000

RDW8HU-4000:

Uimp:12kV;Ui:1250V;

Ue:AC800/1000/1140V;

In:800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,2900A,3200A,3600A,4000A;

Icu=Ics:75kA,Icw:75kA/1s(AC800V),Icu=Ics:60kA,Icw:60kA/1s(AC1000V,AC1140V);

过电流脱扣器类型:电子式;选择性类别:B类;极数:3P、4P;

适用于隔离用;适用频率:50/60Hz;

RDW8DC-4000:

Uimp:12kV;Ui:1500V;


Ue:DC500/750V(3P外形),DC1000/1500V(4P外形);

In:1600A,2000A,2500A,2900A,3200A,3600A,4000A;

Icu=Ics:120kA,Icw:120kA/1s(DC500V),Icu=Ics:80kA,Icw:80kA/1s(DC750V);

Icu=Ics:75kA,Icw:75kA/1s(DC1000V),Icu=Ics:60kA,Icw:60kA/1s(DC1500V);

过电流脱扣器类型:电子式;选择性类别:B类;接线方式:见下图;适用于隔离用;

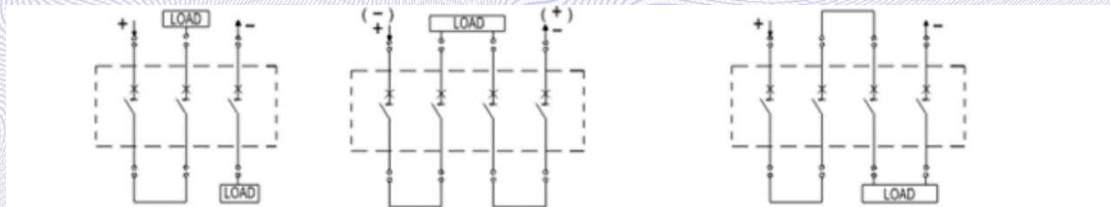

配用的辅助触头:(CQC 证书编号:CQC2012010305564893)

YQF1;4NO4NC、6NO6NC;Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:6A;

Ue/Ie:AC-15:AC230V/1.5A,AC400V/0.9A;DC-13:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A.

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司